

Assemblée Générale Ordinaire




Maintenance

Jean-Yves Mollier
Responsable maintenance
10 avril 2026

Sommaire

- Park A Watt
- Visites préventives
- Pannes - avaries

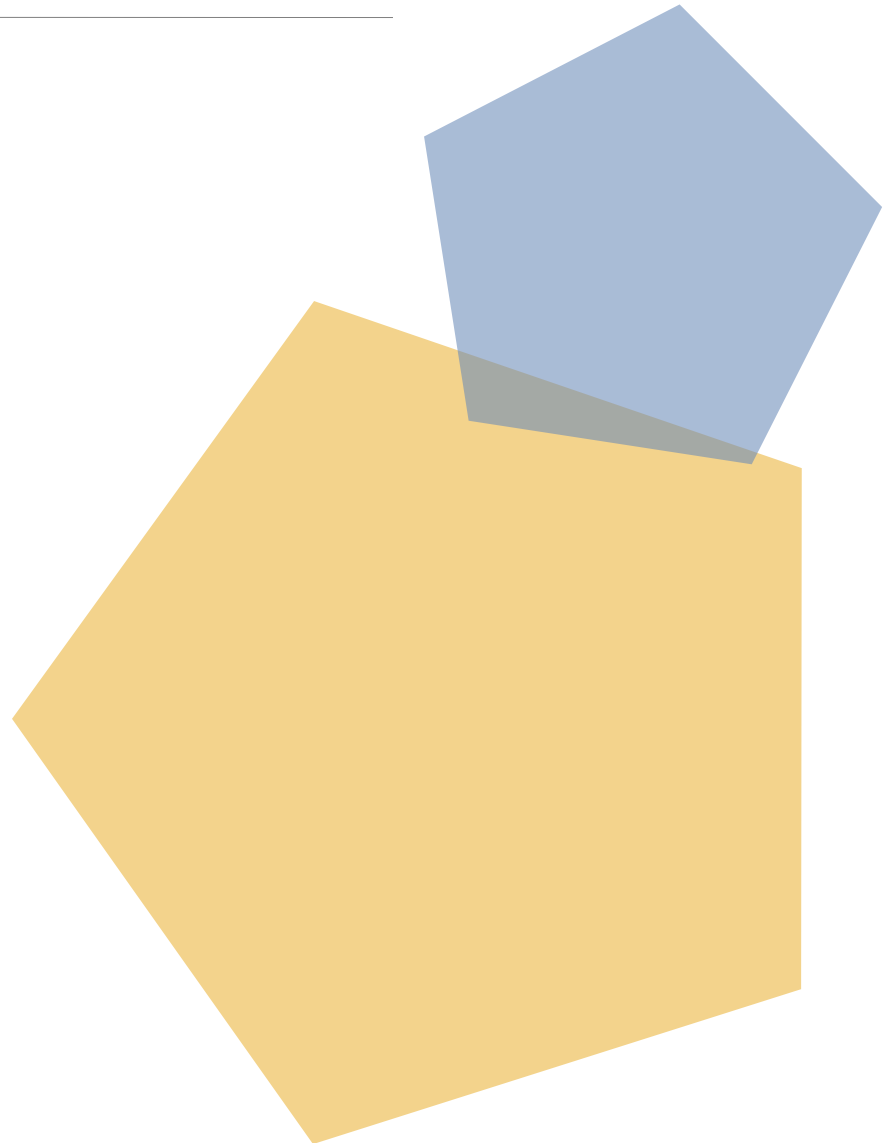

Park A Watt

- ✓ Depuis mai 2025, Buxia Énergies a repris la maintenance du site de Rives
- ✓ L'opérateur précédent (Solstyce) ne donnait pas satisfaction et coûtait relativement cher
- ✓ La surveillance a été mise en place dans Epices comme les autres installations de Buxia Energies
- ✓ Cette surveillance a permis de détecter le dysfonctionnement de 2 onduleurs sur 5
- ✓ Un onduleur a été remplacé sous garantie
- ✓ Le second a été réparé (ventilateurs) sous garantie

Visites préventives

- ✓ Bilieu – Ecole Petit-prince
- ✓ Moirans - Jardins de la solidarité
- ✓ Vourey - Salle polyvalente
- ✓ St-Jean-de-Moirans - Ecole Vendémiaire : reportée à la demande de la mairie
- ✓ St-Etienne-de-Crossey – Ecole Vendémiaire
- ✓ St-Etienne-de-Crossey – Vieille poste

Pannes et avaries

15/04/2025 : Coublevie École d'Orgeoise

Un optimiseur à l'arrêt

30/05/2025 : Charavines

Déclenchement disjoncteur Enedis. Limitation puissance onduleur

Problème d'échauffement : les grilles de ventilation étaient bouchées

09/06/2026 : St Etienne de Crossey Vieille poste

Intervention Solarenov : disjoncteur Q1 ouvert environ 200 kWh de pertes

10/07/2025 : Coublevie Ecole d'Orgeoise

Remplacement d'un optimiseur environ 107 kWh de pertes

28/07/2025 : St Etienne de Crossey Vieille poste

Lors du chantier de la salle des fêtes l'entreprise arrache le piquet de terre

Réparation aux frais de l'entreprise

14/08/2025 : Miribel bâtiment technique

Centrale à l'arrêt. Le disjoncteur Q1 est ouvert suite à orage environ 800 kWh de pertes

18/08/2025 : Montferrat

L'onduleur sature. Nettoyage par Watt et Home. La production repart normalement

Pannes et avaries

24/09/2025 : Moirans Jardins de la solidarité

Le disjoncteur Q1 est ouvert suite à orage

24/09/2025 : St-Cassien Ecole Germinal

Centrale à l'arrêt. Le disjoncteur Q0 est ouvert

15/12/2025 : Charnècles Ecole Germinal

Centrale à l'arrêt. Après diagnostic de Lumensol, carte électronique à remplacer.
Redémarrage le 6/12/2026. Pertes estimées 1670 kWh

19/01/2026 : Vourey

Arrêt pendant 2 heures : travaux Enedis

06/03/2026 : Bilieu Ecole Petit Prince

2 optimiseurs à l'arrêt

08/03/2026 : Le Pin

1 optimiseur à l'arrêt

05/09/2025 : Miribel bâtiment technique

Le disjoncteur des parafoudres est ouvert.

Chantiers en cours



Saint-Jean-de-Moirans

Nous avons été sollicités par la mairie et le charpentier pour un problème d'étanchéité du à la modification d'un toit.

La mairie, Buxia Energies, le charpentier et notre installateur se mettent d'accord pour une intervention pendant les vacances de février 2026. Une erreur d'approvisionnement de bacs acier renvoie le chantier aux vacances de printemps.

20 modules ayant été déposés, un string doit être mis à l'arrêt. 40 modules sur 100 ne produisent plus.

Pertes estimées :

Saint-Etienne-de-Crossey

Chantier de la salle des fêtes : la mairie souhaite déplacer le coffret Enedis de la centrale Vielle poste